


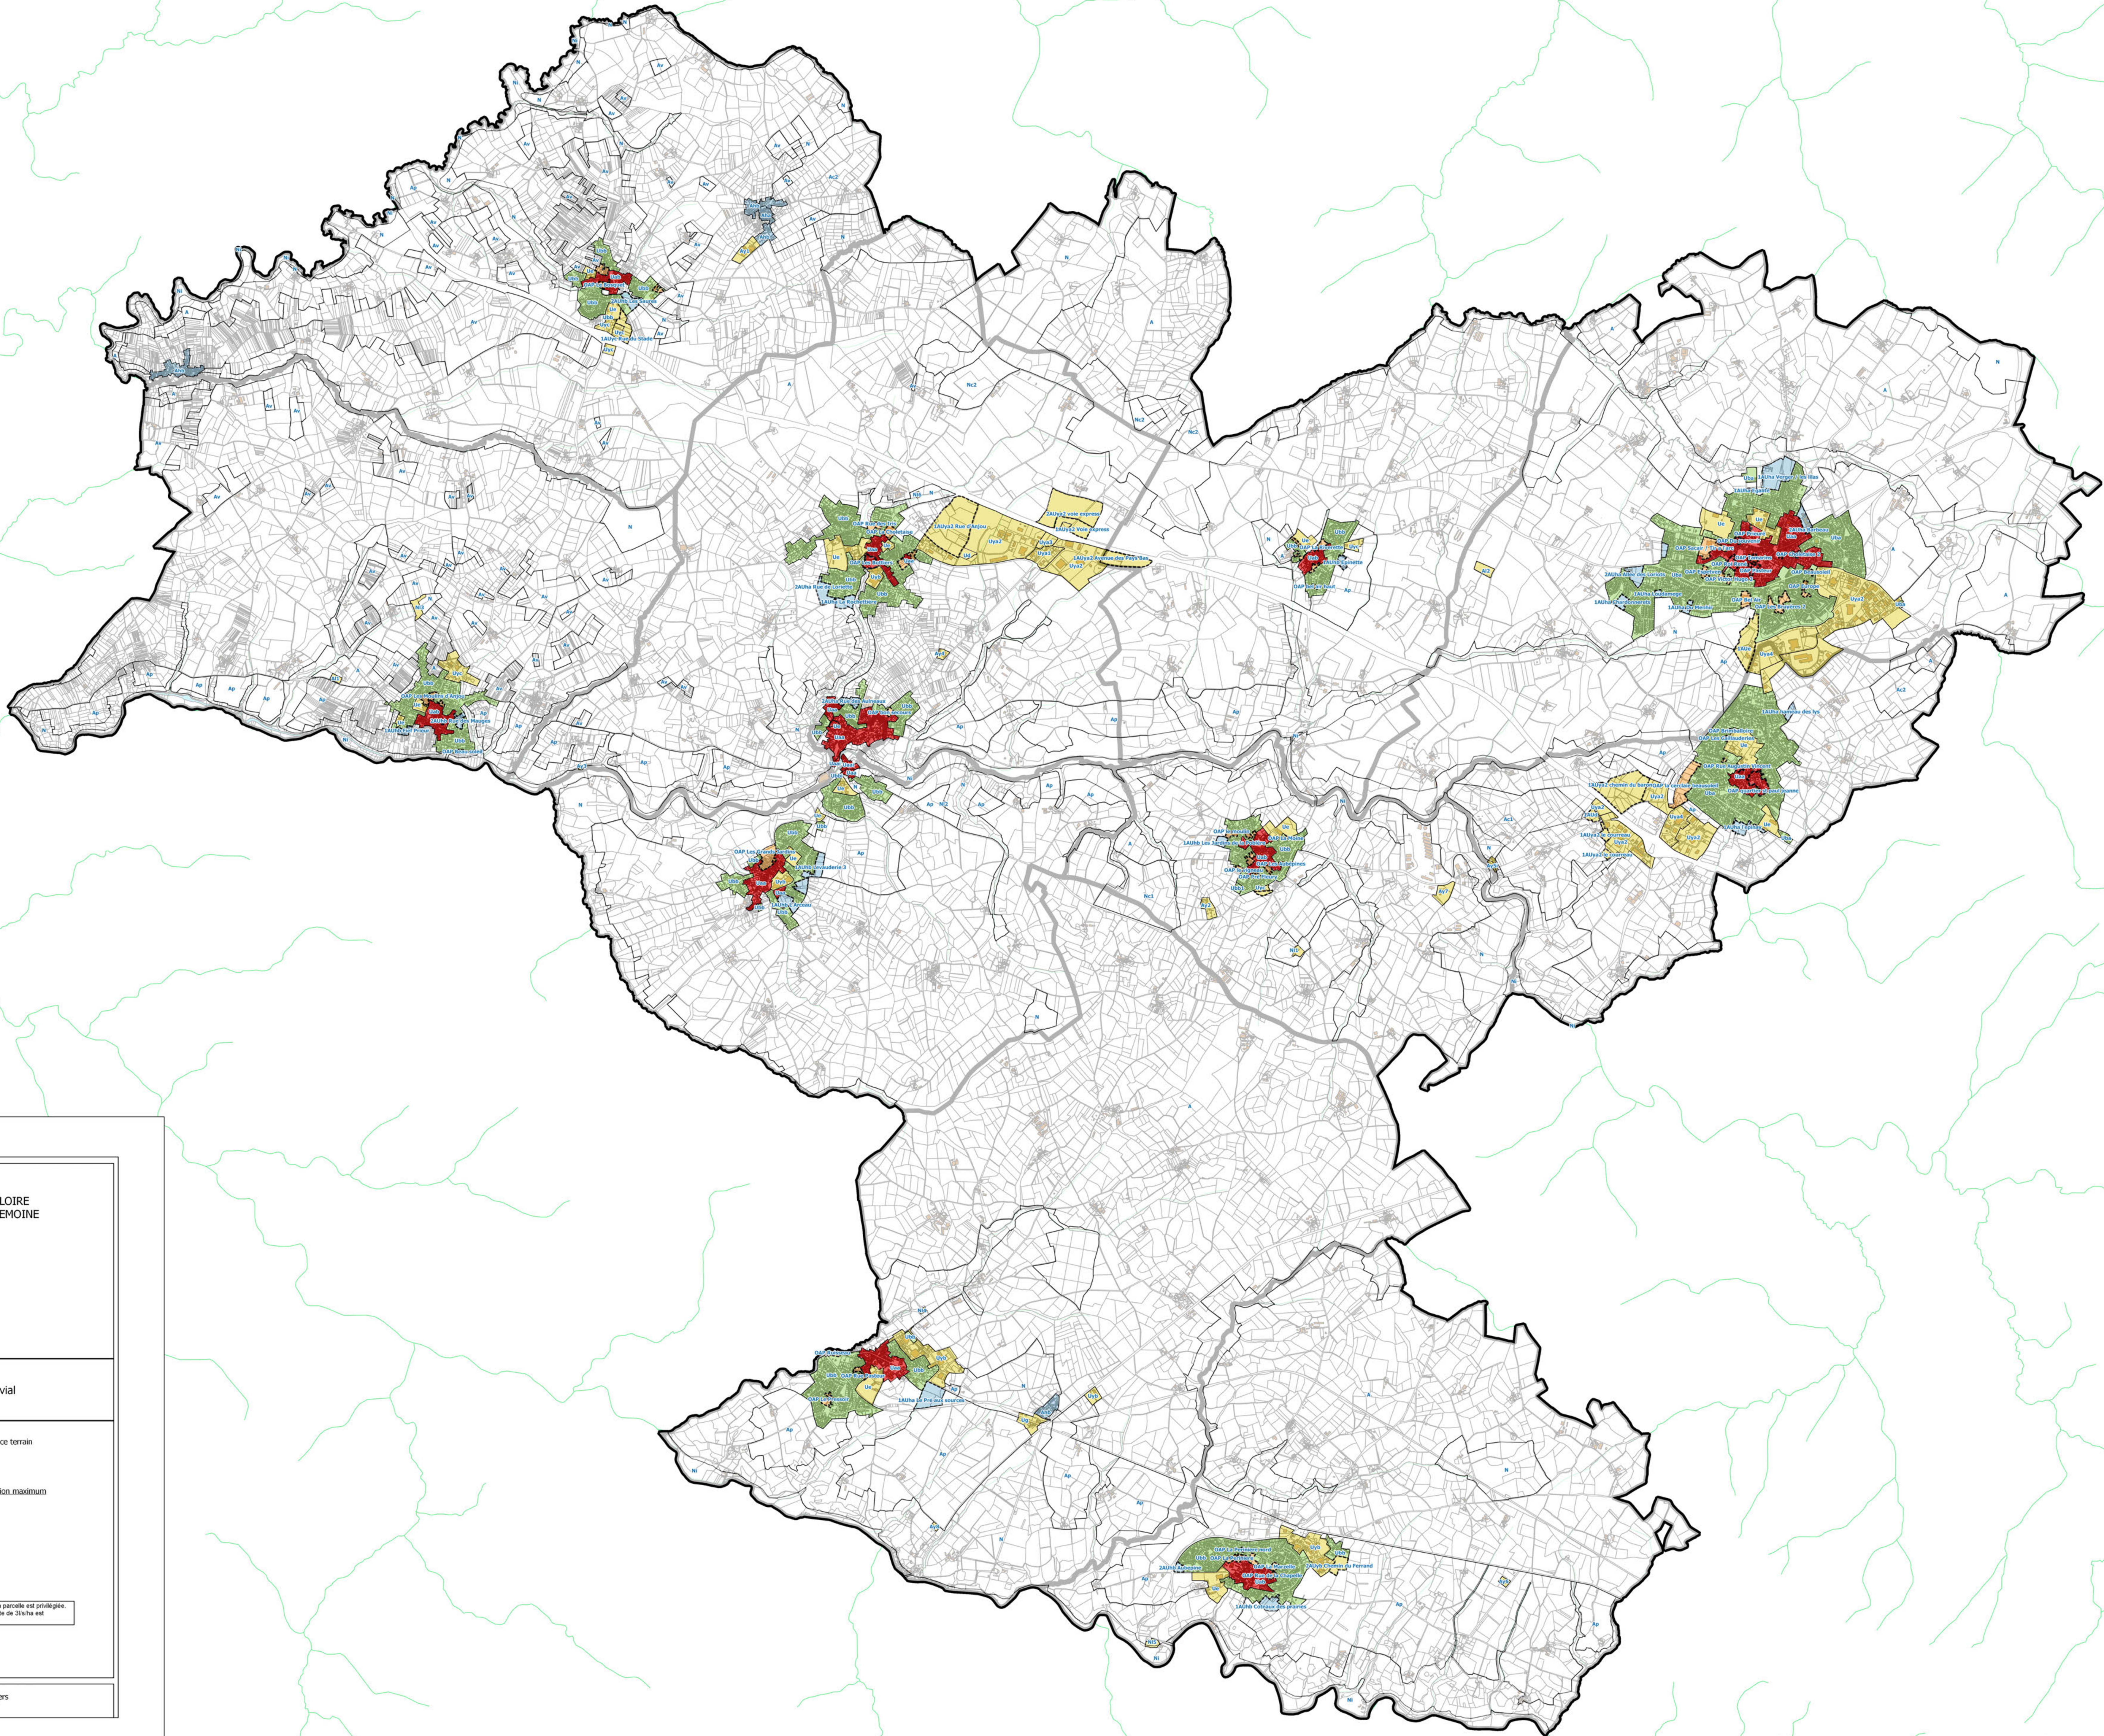

DEPARTEMENT DU MAINE et LOIRE
COMMUNE NOUVELLE DE SEVREMOINE

Zonage d'assainissement pluvial

Plan de recensement - Issu de la reconnaissance terrain
Echelle 1 / 25 000

Légende

Zonage d'assainissement pluvial et coefficient d'imperméabilisation maximum

- 0.2
- 0.4
- 0.45
- 0.6
- 0.7
- 0.8

croissance urbaine projetée

Pour les zones de croissance urbaine projetée, la gestion des eaux pluviales à la parcelle est privilégiée.
En cas d'infiltration impossible, une mesure compensatoire avec un débit de fuite de 3l/s/ha est préconisée.



Agence Angevine, 11 rue Hoche 49100 Angers
tél : 02.41.57.05.73

0 1.5 3 4.5 6 km